



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302638855

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

TGHX3S-63P/4M、TGHX3S-63P/3M; U_i : 1100V; U_{imp} : 8kV; I_{th} : 63A; TGHX3S-63P/4M:
 U_e : DC480V、DC600V; I_e : DC-PV1: 50A (DC600V); DC-PV2: 32A (DC600V)、45A (DC480V);
TGHX3S-63P/3M: U_e : DC480V、DC600V、DC800V、DC1000V、DC1100V; I_e : DC-PV1: 50A
(DC600V)、40A (DC800V)、30A (DC1000V)、23A (DC1100V); DC-PV2: 45A (DC480V)、
32A (DC600V)、20A (DC800V)、12.5A (DC1000V)、8.5A (DC1100V); I_{cw} : 0.76kA/1s;
 I_{cm} : 1.4kA; 使用类别: DC-PV1、DC-PV2; 接线方式: 3P 外形、4P 外形 (详见直流接线图);
外壳防护等级: IP20(除接线端子外)

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 12 月 05 日 有效期至: 2029 年 06 月 04 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 06 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302638855

证书附页：第 1 页 共 3 页

TG H X 3 S- 63 P / □ M

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1)TG: 企业特征代号

(2)H: 隔离开关

(3)X: 旋转式开关

(4)3: 设计序号

(5)S: 上板焊接手操本体

(6)63: 约定发热电流 (A)

(7)P: 光伏应用领域

(8)□: 连接代码: 4, 3

(9)M: 安装方式: M: 面板安装

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302638855

证书附页：第 2 页 共 3 页

TG H X 3 h

(1) (2) (3) (4) (5)

(1)TG: 企业特征代号

(2)H: 隔离开关

(3)X: 旋转式开关

(4)3: 设计序号

(5)h: 上板焊接手操手柄

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302638855

证书附页：第 3 页 共 3 页

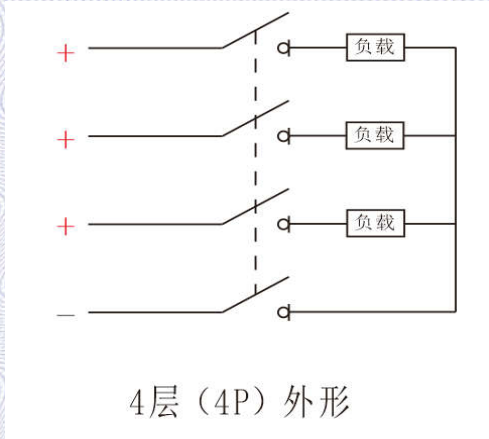

4层 (4P) 外形

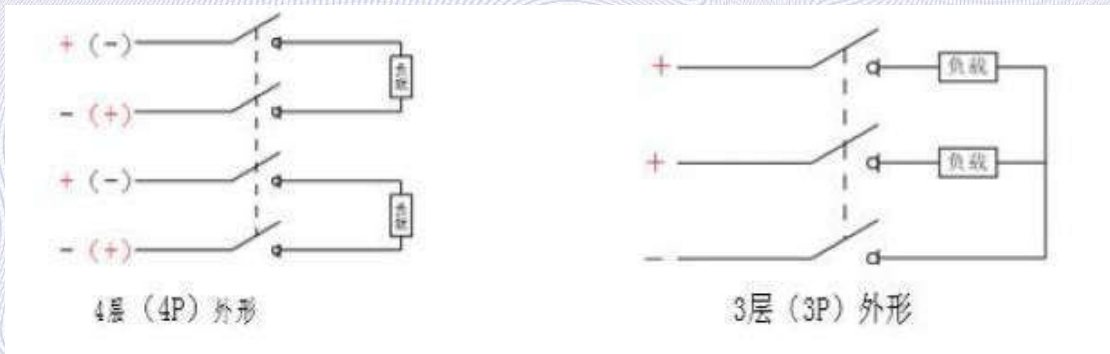

4层 (4P) 外形

3层 (3P) 外形

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司