



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号： A2025CCC0307-4896487
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： TGM3DCB-250E、TGM3DCB-250S

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGM3DCB-250E、 TGM3DCB-250S 商 标: TENGGEN 样品数量: 21 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2025-11-07、 2025-12-08、2025-12-25 完成日期: 2026-01-15</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清 经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中 心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页</p>	
<p>主检: 孙艳凌 日期: 2026-01-15</p>	<p>(检测机构名称、盖章) 2026 年 01 月 15 日</p>
<p>审核: 刘威 日期: 2026-01-15</p>	
<p>签发: 傅群福 日期: 2026-01-15</p>	
<p>备注: 无</p>	

附页：

TGM3DCB-250E、TGM3DCB-250S

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

Ue: DC250V;

In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A;

过电流脱扣器类型：热磁式;

额定运行短路分断能力 Ics(kA): E 型: 40kA、S 型: 50kA;

额定极限短路分断能力 Icu(kA): E 型: 40kA、S 型: 70kA;

额定短时耐受电流 Icw(kA/s) Icw: 5kA/0.1s

选择性类别: B;

适用于隔离;

配用的辅助触头和报警触头:


辅助触头 (1NO1NC、2NO2NC)、报警触头 (1NO1NC)

Ith: 3A;

AC-15: AC380/400/415V/0.4A;

DC-13: DC110/220/250V/0.2A;

极数: 3P 外形, 2 极串, 见直流接线图:

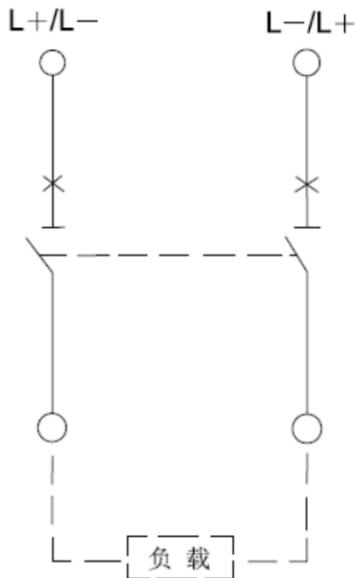

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2025CCC0307-4896487
首页	√	2	00901-A2025CCC0307-4896487
报告组成	√	1	00901-A2025CCC0307-4896487
安全型式试验报告	√	126	00901-A2025CCC0307-4896487
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验